

7.5 חדר תפירות והתערבויות :

1. במלר"ד יתוכננו שתי חדרים לתפירה והתערבויות, זהים בהרכבם.
2. לכל אחד מהחדרים יוקצה שטח של 20 מ"ר לפחות.
3. החדרים ישמשו לטיפול בנפגעים/חולים הזקוקים לכירורגיה זעירה וקטנה.
4. צמוד לכל חדר יתוכן חדר לאחסון ציוד סטרילי, שהכניסה אליו תעשה מתוך חדר התפירות.
5. את החדרים מומלץ למקם באזור שיספק נגישות ישירה ליחידות הטיפול - שוכבים ומהלכים.



7.5 חדר תפירות והתערבויות - 20 מ"ר

מתקנים וכלים סניטריים		פתחים	
1	כיוור משולב במשטח.	כללי	
2	מתקן לנייר לניגוב ידיים (שליפת נייר ללא מגע יד).	* תכנון הדלתות והחלונות יעשה בהתאם למפורט בפרק הנחיות, סעיף פתחים.	
3	מתקן לסבון לרחצת ידיים (למילוי חד פעמי).	דלתות	
		1	רוחב מעבר חופשי - 140 ס"מ נטו.
		2	דלת נגררת.
		3	ציפוי פורמאיקה או P.V.C עם קנט נירוסטה או עץ גושני.
		4	מנגנון פתיחה אוטומטי או פתיחת מרפק.
		5	צוהר בדלת.
		חלונות	
		1	לא מומלץ.
מקבעים וציוד קבוע			
1			
ריהוט וציוד נייד			
1	ספת טיפולים.	מערכות	
2	הדום.	חשמל - אתר סוג 2	
3	כסא נירוסטה מתכוון - 1	1 תאורה (עוצמת ההארה תקבע לפי E01)	
4	כורסת טיפולים.	א. פלורסצנטית בעוצמה המתאימה לפעילות רפואית,	
5	אחות אילמת - 1.	גופי תאורה אטומים 54 צול.	
6	שולחן עבודה.	ב. מנורת חדר ניתוח 2 זרועות.	
7	כיסא ייעול.	2 שקעים	
		א. 3 על כל קיר.	
		ב. שקע למחשב - בשולחן עבודה.	
		ג. שקע לרנטגן נייד.	
גמר			
רצפה -	ריצוף מחומר ללא תפרים עם שיפולים מעוגלים (עומד בדרישות חוק החשמל לאתריים רפואיים, סוג 2)	תקשורת	
קירות -	חומר רחיץ, ללא תפרים ועמיד בפני נגיפה עד לגובה 200 ס"מ לפחות ומעליו, באותו מישור צבע רחיץ ללא תפרים.	1 נקודת טלפון.	
תקרה -	סיד סינתטי או תקרת ביניים אקוסטית.	2 אינטרקום.	
		3 שקע תקשורת למחשב - 1.	
		4 שקע תקשורת לרנטגן דיגיטלי - 1.	
		5 מערכת כריזה.	
		מיזוג אויר ואוורור	
		1 מערכת טיפול באויר נפרדת לחדר שתאפשר חימום, קירור ואוורור עם אפשרות ויסות ותתייחס לרמת נקיון האויר המסופק בהתאם לנוהל AC01.	
		2 מערכת יניקה ופליטת אויר נפרדת משאר אזורי המיון.	
		גזים רפואיים	
		1 בהתאם ל- G01.	
		מים	
		1 חמים וקרים.	
		מערכות גילוי וכיבוי אש	
		1 גילוי אש ועשן.	
		2 מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.	



מדינת ישראל
משרד הבריאות

שם תכנית:	חדר תפירות	תאריך:	קנ"מ:	תכנית מס':
שטח:	20 מ"ר + 5 מ"ר מחסן ציוד סטירילי	18.03.2013	1:50	7.5
עדכונים:			מס' עמוד	--

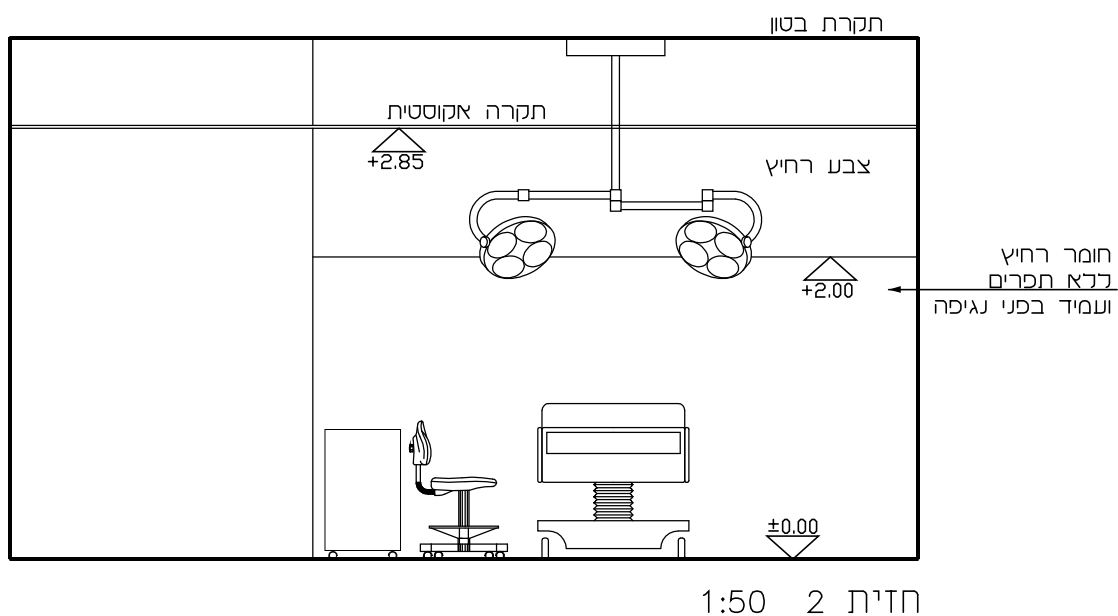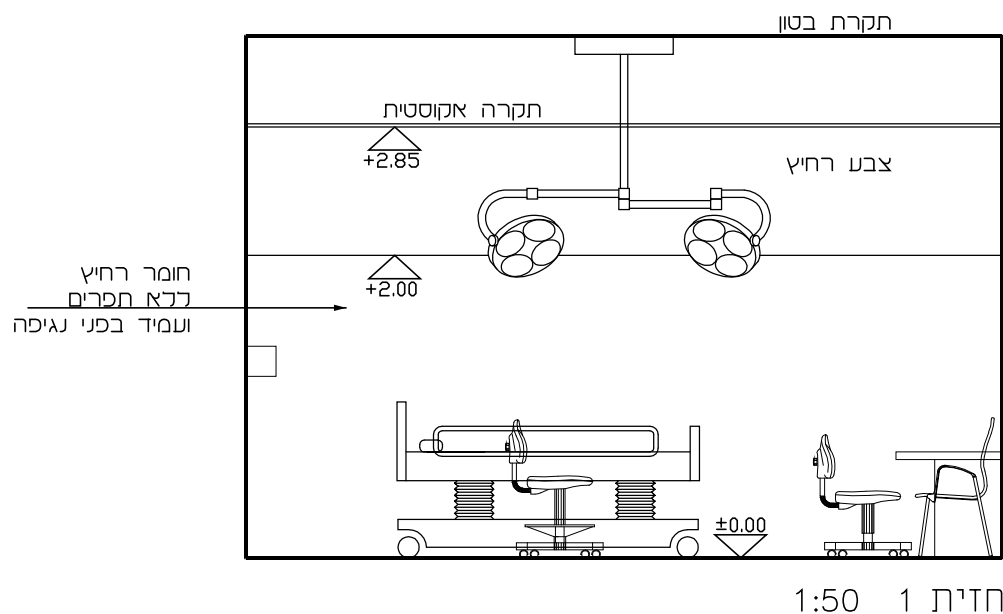

מינהל תכנון, פיתוח
ובנייה מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

שם תכנית:			חדר תפירות	
תכנית מס':	קנ"מ:	תאריך:	שטח:	
7.5	1:50	18.03.2013	20 מ"ר + 5 מ"ר מחסן ציוד סטירילי	
מס' עמוד			עדכונים:	
— —				