


## 6.7 חדר כלים וסירים - 9 מ"ר





מתקנים וכלים סניטריים	פתחים
1 נקודת חיבור מים מותאמת למכונת שטיפה וחיטוי סירים (BPW) ו/או מכונת גריסה, עם אספקות של מים קרים וניקוז של 4" לפחות.	<b>כללי</b> * תכנון הדלתות והחלונות יעשה בהתאם למפורט בפרק הנחיות, סעיף פתחים.
2 כיור הרקה עם משטח במידות 90/60/75 ס"מ עם מזרם להורקה ומזרם יד ומעליו ווים להורקת שקיות שתן.	<b>דלתות</b> 1 רוחב מעבר חופשי - 90 ס"מ נטו. 2 פתיחה פנימה. 3 ללא אפשרות נעילה. 4 מחזיר דלת הידראולי עם מנעול רול - לאפשרות דחיפה ומשיכה של הדלת. 5 מעצור דלת.
3 כיור 60X40 מנירוסטה עם משטח במידות 150/60/90 ס"מ עם אף מים, הגבהה אחורית ומדף תחתון.	<b>חלונות</b> 1 אין צורך.
5 מתקן לסבון לרחצת ידיים (למילוי חד פעמי).	<b>מערכות</b>
6 מתקן לתליית מטליות.	<b>חשמל</b> (כל גופי התאורה והשקעים יהיו מוגני מים)
7 מתקן לנייר לניגוב ידיים (שליפת נייר ללא מגע יד).	1 <b>תאורה</b> (עוצמת ההארה תקבע לפי E01)
8 מתקן לייבוש ואחסון סירים באורך 80 ס"מ לפחות.	א. כללית פלורסצנטית.
9 מתקן לייבוש בקבוקים באורך 80 ס"מ לפחות.	2 <b>שקעים</b> א. שקע למכונת שטיפה (B.P.W). ב. שקע שרות. ג. שקע למכונת גריסה (אם נהוג השימוש בכלים חד - פעמיים).
10 מחסום רצפה במידות 8/4.	<b>תקשורת</b> 1 אין צורך.
<b>מקבעים וציוד קבוע</b>	<b>מיזוג אויר ואווירור</b> 1 קירור. 2 יניקה ע"י מערכת השוואת לחצים שלא באמצעות הדלת.
1 קולבים לסינרים.	<b>גזים רפואיים</b> 1 חל איסור.
2 ארון אחסון היושב על הגבהה בנויה עם פנל, שמידותיו המינימליות: רוחב 90 ס"מ, עומק 40 ס"מ וגובה 210 ס"מ.	<b>מים</b> 1 חמים וקרים.
<b>ריהוט וציוד נייד</b>	<b>מערכות גילוי וכיבוי אש</b> 1 גילוי אש ועשן. 2 מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.
1 מכונת שטיפה וחיטוי סירים (BPW).	
2 גורס (כאשר משתמשים בציוד חד פעמי).	
3 עגלה להובלת סירים.	
4 מיכל פסולת גדול עם מכסה (70 ליטר).	
<b>גמר</b>	
<b>רצפה</b> - אריחים מונעי החלקה שאינם סופגים או סופחים ועומדים בדרישות ת.י 2279, עם שיפוע שאינו עולה על 1% מהדלת למחסום רצפה.	
איטום תחת הריצוף ואיטום מישקים בחומר אפוקסי.	
<b>קירות</b> - חיפוי קרמיקה עד מעל לגובה תקרה תותבת.	
הדבקת אריחים על טיח עם חומר אוטם ומישקים אטומים בחומר אפוקסי.	
<b>תקרה</b> - מגשי פח אטומים כולל מזרון צמר סלעים עטוף פוליאטילן חסין אש.	

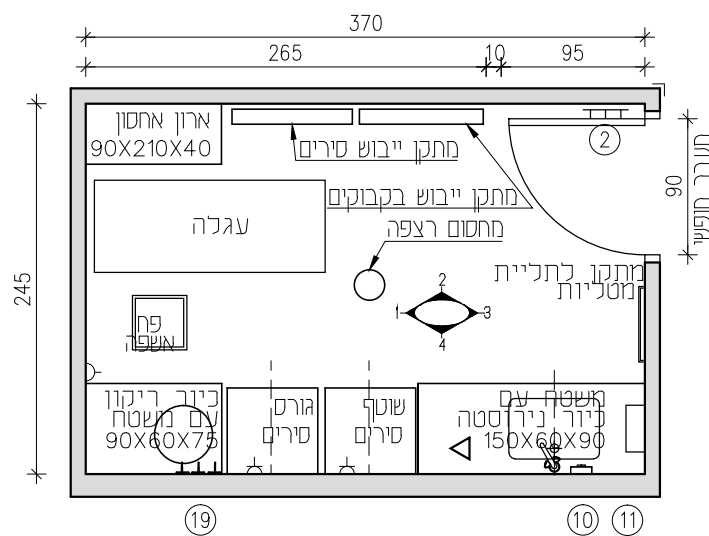

מינהל תכנון, פיתוח  
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

שם תוכנית : חדר כלים וסירים	תאריך : 18.01.08	קנ"מ : 1:50	תוכנית מס' : 6.7
שטח: 9 מ"ר	רישום במחשב :		
עדכונים :			

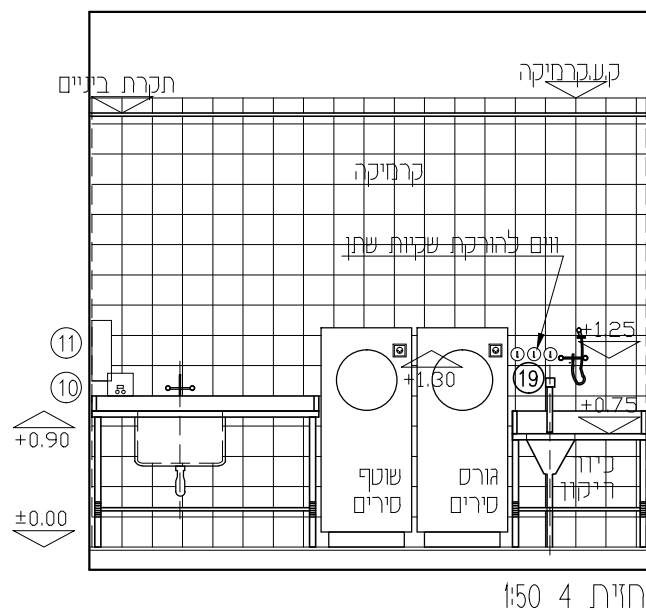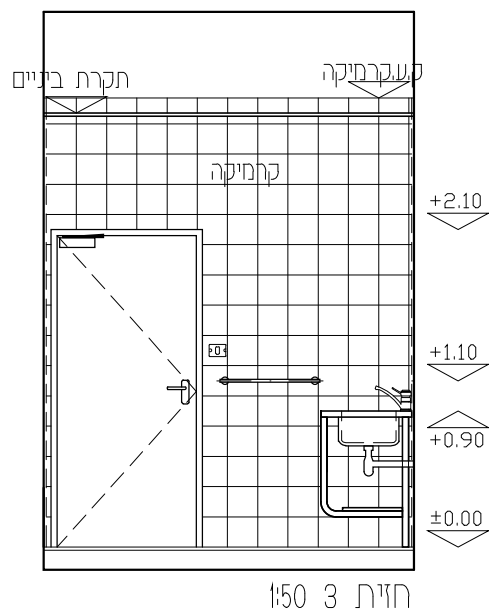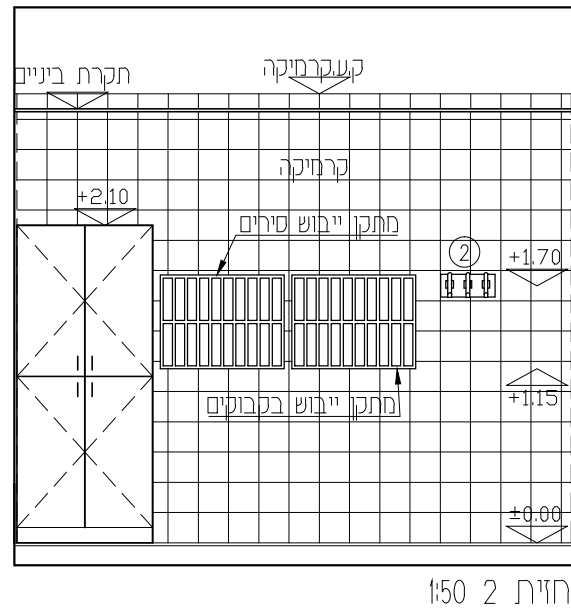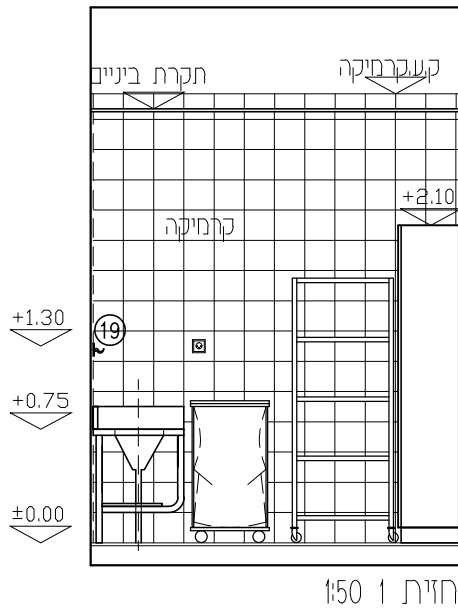

מינהל תכנון, פיתוח  
וביני מוסדות רפואה

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

שם תוכנית : חדר כלים וסירים	תאריך : 10.03.09	קנ"מ : 1:50	תוכנית מס' : 6.7
שטח: 9 מ"ר	רישום במחשב :		
עדכונים :			